

**NL****HOE GEBRUIKT U UW THERMOSTAAT?****AUTOMATISCHE WERKING**

In normaal bedrijf moet de keuzeschakelaar in de AUTO-stand staan.

**OPVRAGEN TEMPERATUUR**

In normaal bedrijf verschijnt de kamertemperatuur op het scherm. Druk op toets **I** om het geprogrammeerde temperatuurstelpunt te controleren. Het scherm zal even knipperen en dan het temperatuurstelpunt geven.

**TIJDELIJKE TEMPERATUURWIJZIGING**

In normaal bedrijf kan het temperatuurstelpunt tijdelijk gewijzigd worden. Druk eerst op toets **I**, en dan op **V** of **A**. De tijdelijke wijziging van de ingestelde temperatuur vervalt zodra het eerstvolgend geprogrammeerde tijdstip bereikt wordt.

**HANDBEDIENING**

Om de thermostaat eenvoudig op constante temperatuur te laten werken, plaats de keuzeschakelaar tegenover **MANueel** en stel de gewenste temperatuur in met de **V** of **A** toets.

**VORSTBESCHERMING**

(alleen bij verwarmingssystemen)

Verlaat u uw woning gedurende een lange periode, dan kunt u de thermostaat instellen op "vorstbescherming". Hij beschermt uw verwarmingssysteem en tegen vorstschade door de verwarming in te schakelen wanneer de kamertemperatuur beneden het vorstinstelpunt dreigt te dalen.

Plaats de keuzeschakelaar in de stand **\***. Het standaard instelpunt bedraagt 5°C. U kunt het zelf wijzigen tussen 5°C en 10°C met de toetsen **V** of **A**.

**WERKING TIJDENS VAKANTIEPERIODES**

Als u op vakantie vertrekt, kunt u de Thermostaat zo instellen dat hij uw woning op een konstante temperatuur houdt zolang u weg bent en opnieuw de normale kamertemperatuur laat heersen de dag dat u terugkomt.


Plaats de keuzeschakelaar op de werking die u wenst de dag dat u terugkeert uit vakantie (**AUTOmatisch** of **MANueel**). Druk op de toets **H** om de vakantiedagteleller in de temperatuur op het scherm te doen verschijnen. U kunt de dagteleller instellen met behulp van de toets **V** of **A**. De temperatuur tijdens uw vakantie stelt u in met de toets **V** of **A**.

Om middernacht telt de vakantiedagteleller telkens één eenheid af, tot het aantal ingestelde dagen verstreken is. De thermostaat begint dan weer normaal te functioneren volgens de stand van de keuzeschakelaar.

**OVERSCHAKELEN VERWARMEN/KOELEN**  
(alleen bij luchtheatingssystemen)

Wort de thermostaat gebruikt met een luchtbehandelingsysteem dat zowel kan verwarmen als koelen, dan kan de werking van de thermostaat hierop aangepast worden. Om over te schakelen van verwarmen naar koelen houdt u de toetsen **V** en **A** tegelijk gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het vlamsymbool knippert om aan te geven dat de omschakeling bezig is. Is de omschakeling voltooid, dan begint het ventilatorsymbool te knipperen tot u de toetsen loslaat.

Als u dezelfde procedure herhaalt, schakelt de thermostaat opnieuw over van koelen naar verwarmen.

**KLOK MET 24 UUR OF 12 UUR AM/PM-WEERGEAVE.**

De klok kan zowel in een 24 uur-formaat als in een 12 uur AM/PM-formaat werken. Om het formaat te wijzigen, controleer de keuzeschakelaar in de AUTO-stand staat. Druk en terzelfderdien, gedurende ongeveer 5 seconden, op de toetsen **V** en **A**. Alle tijdstippen worden nu automatisch in het nieuwe formaat weergegeven.

Als deze procedure wordt herhaald, worden de tijdstippen opnieuw in het originele formaat weergegeven.

**NL****VERVANGEN VAN BATTERIJEN**

De meegeleverde batterijen moeten uw thermostaat tot 4 jaar toe in werking houden. Een knipperend batterijleegloopsymbool verschijnt op het scherm wanneer de batterijen moeten vervangen worden. Verwijder de thermostaat van de basis en vervang de batterijen zoals hierna aangegeven.

Plaats na vervanging van de batterijen de thermostaat terug op de muurplaat en druk op de resetknop. Uw thermostaat moet nu opnieuw op bovenvermelde wijze worden geprogrammeerd.

**GEbruIK ALTIJD NIEUWE BATTERIJEN**

Het verdient de aanbeveling twee Duracell LRV Alkaline batterijen van AA formaat te gebruiken.

**E****MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL THERMOSTATO PROGRAMABLE****MODO AUTOMATICO**

El selector debe estar en la posición **AUTO**. El termostato programable controlará así los niveles de temperatura programados.

**CONSULTA DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA**

El termostato muestra continuamente en la pantalla la temperatura ambiente.

Si desea visualizar la temperatura de control programada para el período en curso, pulse el botón **I**. La pantalla le mostrará dicho dato durante unos segundos.

**CAMBIO EVENTUAL DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA**

En cualquier momento, se puede cambiar eventualmente la temperatura de control programada, pulsando los botones **A** o **V**.

Este cambio eventual de la temperatura quedará cancelado al entrar el siguiente cambio de nivel del programa.

**MODO MANUAL**

Para funcionamiento como un termostato simple, controlando una temperatura fija, coloque el selector en la posición **MAN**.

Para fijar la temperatura deseada pulse los botones **A** o **V**.

**PROTECCION ANTIHIELO**

(Sólo en régimen de calefacción)

Si su casa va a estar desocupada por un largo período de tiempo, puede seleccionar el modo de protección antihielo. Esto permitirá que se conecte automáticamente la calefacción si la temperatura ambiente baja de un valor prefijado.

Moviendo el selector a la posición **\***, la temperatura de control antihielo puede ser ajustada entre 5 y 10°C usando los botones **A** o **V**.

**MODO DE VACACIONES**

Cuando usted se va de vacaciones puede programar el termostato para mantener su casa a una temperatura reducida mientras está ausente y para encontrar una temperatura confortable a su vuelta.

Coloque el selector en la posición correspondiente al modo de funcionamiento que deseé que opere a su regreso (**MAN** o **AUTO**). Pulse el botón **H** para visualizar el número de días de vacaciones y la temperatura. El número de días puede ser ajustado pulsando los botones **A** o **V**.

La temperatura para el período de vacaciones se programa utilizando los botones **A** o **V**.

Cada medianochte, el contador de días de vacaciones se reducirá en un día, hasta el final del período. El Termostato programable volverá entonces al modo de control normal.


CAMBIO CALEFACCION/REFRIGERACION  
(Sólo para instalaciones de aire acondicionado)

En las instalaciones de aire acondicionado, será necesario cambiar la acción de control del termostato (calefacción o refrigeración).

Para cambiar la acción de control de calefacción o refrigeración, pulse simultáneamente los botones **A** y **V** durante 5 segundos. El símbolo de una llama aparecerá intermitentemente para indicar que se está realizando el cambio. Una vez procesado el cambio, el símbolo de un ventilador parpadeará hasta que deje de pulsar los botones.

Repetiendo el mismo procedimiento, se podrá volver al régimen de calefacción.

NOTA: En el programa base prefijado en fábrica, los niveles de temperatura para refrigeración son diferentes de los correspondientes a calefacción.

**INDICACION HORARIA DE 24 HORAS O 12 HORAS AM/PM**

El termostato programable permite seleccionar entre dos formatos horarios: indicación de 24 horas o de 12 horas am/pm. Para cambiar de formato, desplace el selector a la posición **AUTO**, pulse simultáneamente los botones **A** y **V** durante 5 segundos. Con esta operación, todas las indicaciones horarias pasarán al nuevo formato.

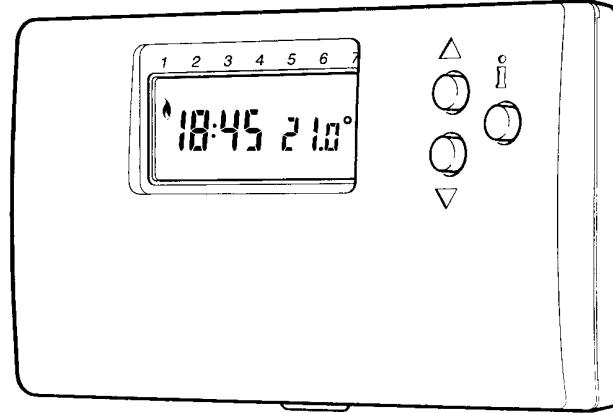
Repetiendo esta operación, se podrá volver al otro formato.

**E****CAMBIO DE PILAS**

La duración de las pilas será de 4 años. El símbolo de una pila parpadeando en la pantalla indica que es necesario cambiar las pilas. Separe el termostato programable de su base y sustituya las pilas como se indica a en el dibujo.

Después de cambiar las pilas, pulse el botón de reajuste (RESET) y coloque el termostato en su base. Programe nuevamente el termostato programable siguiendo las instrucciones generales.

**UTILICE SIEMPRE PILAS NUEVAS**  
Se recomienda utilizar dos pilas alcalinas de 1,5V, LR6 Duracell, tamaño AA.

**USER GUIDE****BEDIENUNGSANLEITUNG****GUIDE DE L'UTILISATEUR****MANUALE D'USO**

42009598-001 R3

**GB****FEATURES**

- 7-day heating program
- Six temperature levels daily
- Built-in program
- Temporary temperature override
- Automatic, Manual and Holiday operation
- Battery powered to prevent loss of program during power cuts
- Temperature inquiry

**D****FUNKTIONEN**

- Wochenprogramm
- 6 Schaltstufen/Tag
- Exakte Raumtemperatur-Regelung
- Werkseitiges Grundprogramm
- Befristete Temperaturänderung
- Automatik-, Kontinuierlicher-, Ferienbetrieb
- Versorgung über Batterie
- Temperatur-Anzeige

**I****CARATTERISTICHE**

- Programmazione su 7 giorni.
- Sei livelli di temperatura giornalieri.
- Programma incorporato.
- Esclusione temporanea del valore di temperatura impostato.
- Funzionamento automatico manuale e programma vacanze.
- Batteria di backup per il salvataggio dei dati di programma in caso di un'interruzione di corrente.
- Temperature impostate consultabili.

**NL****KENMERKEN**

- 7-dagaars verwarmingsprogramma
- Zes temperatuurinstelpunten per 24 u.
- Ingebouwd verwarmingsprogramma
- Tijdelijke wijziging van de ingestelde temperatuur
- Automatische, handbediende en vakantiewerking
- Batterijvoeding
- Kamertemperatuuraanduiding
- Temperatuurstelpunt opvraagbaar

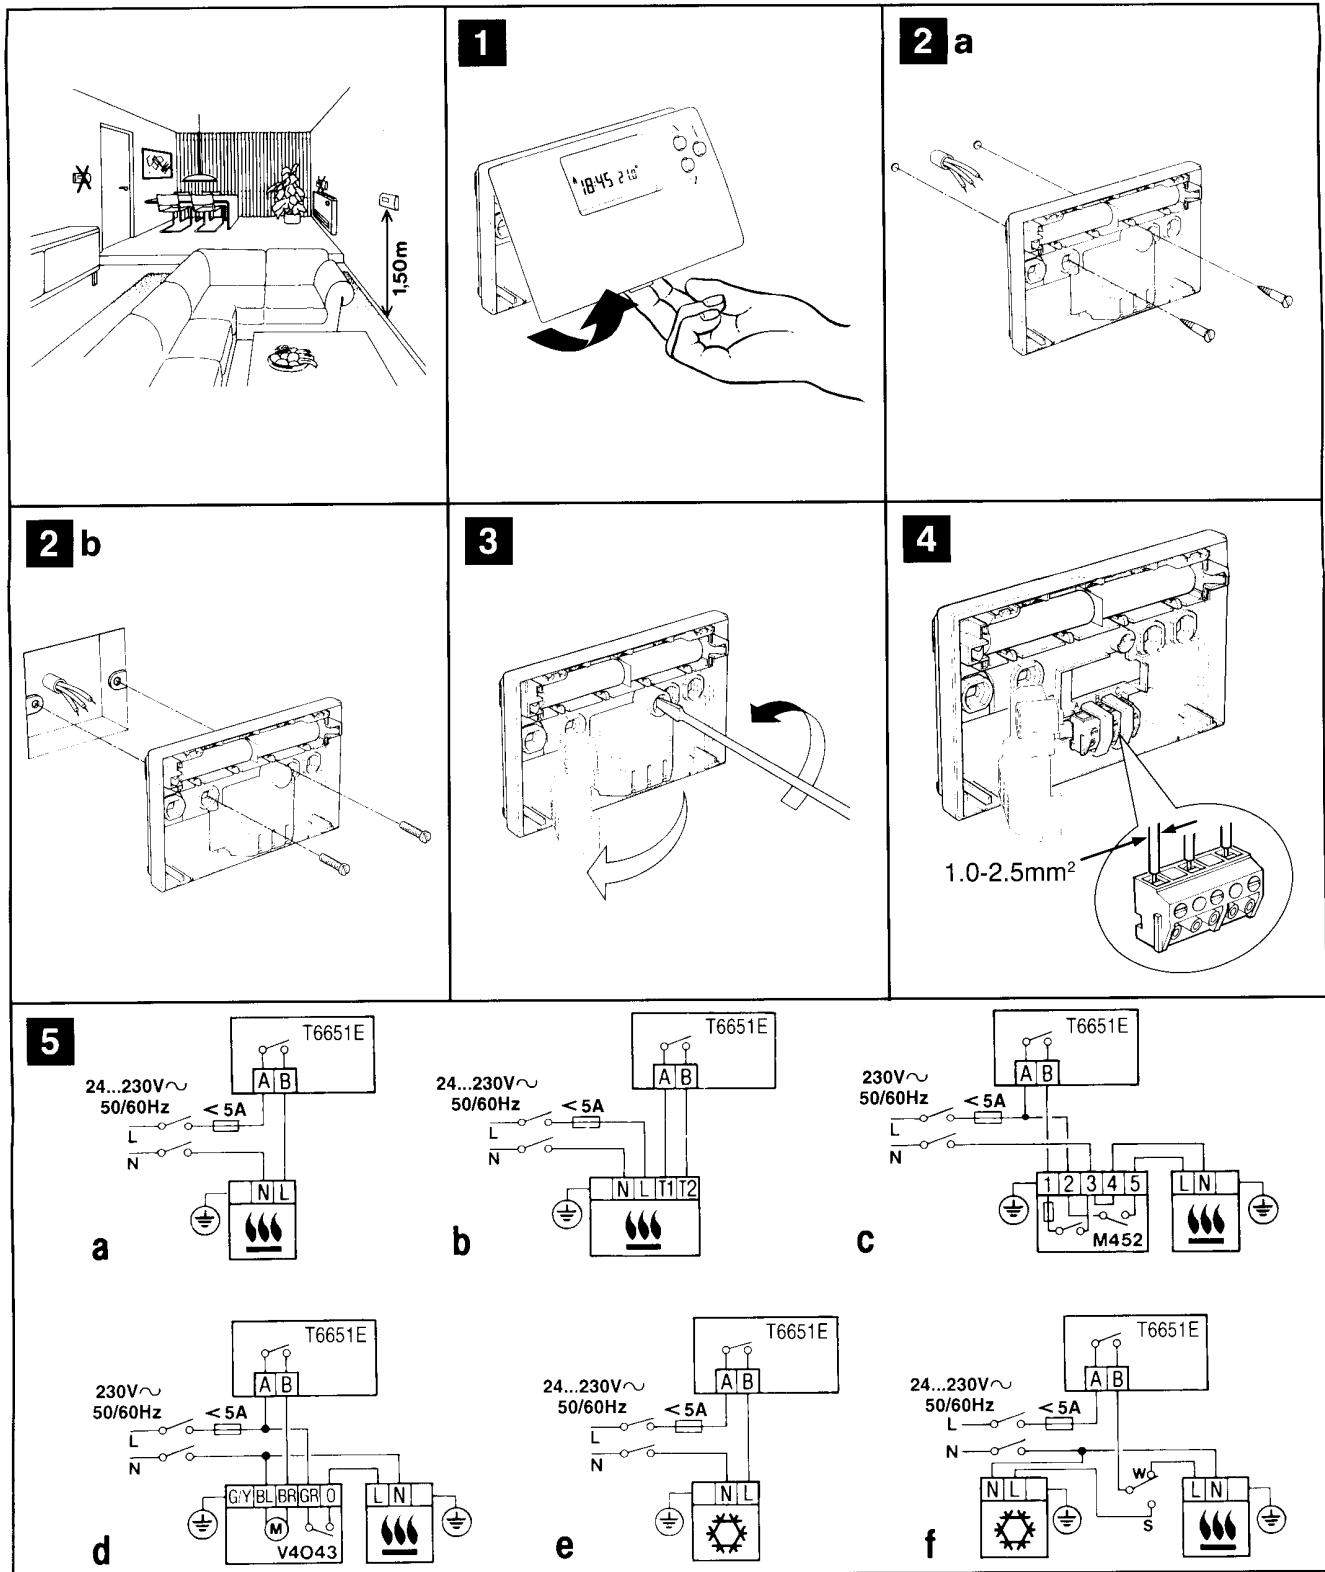
**E****CARACTERISTICAS**

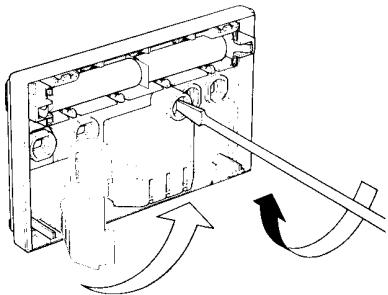
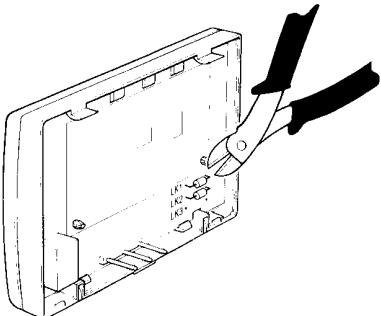
- Programa individual de calefacción para cada uno de los 7 días de la semana
- Hasta 6 cambios de nivel de temperatura diarios
- Programa base prefijado en fábrica
- Posibilidad de modificar eventualmente, para el período en curso, la temperatura programada
- Funcionamiento manual o automático. Programa especial para períodos de ausencia
- Alimentación por pilas para evitar la pérdida del programa cuando se produce un fallo de corriente
- Botón para consultar la temperatura de control programada para el período en curso



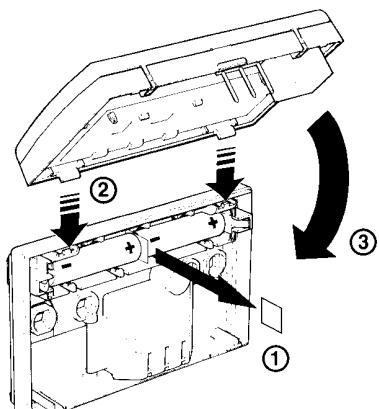
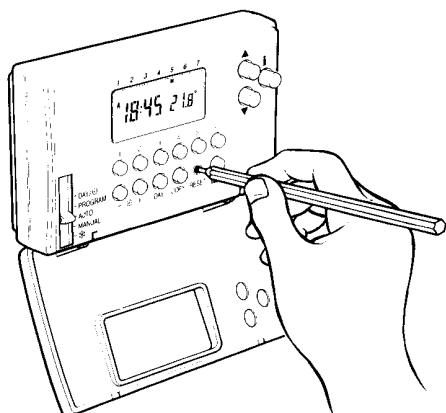




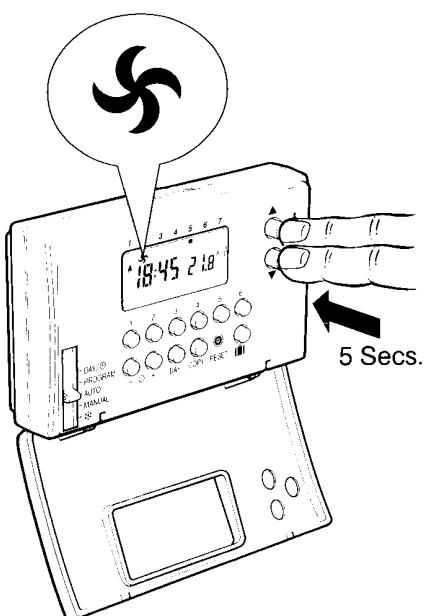
**Installation · Installasion · Installatie · Asennus · Installazione · Einsetzung · Instalación**


**6****7**

LK1	LK2		
•	•	■	○
•	•	■	↗
•	•	●	○
•	•	●	⚡
•	•	●	230V~
•	•	●	M452

**8****9****10 COOLING**

LK1	LK2	APPLICATION
•	•	● + ⚙
•	•	↗ + ⚙

**11**